



Ausbilderleitfaden (Handzettel)

Praktische Prüfung Brandeinsatz

Grundausbildung (Modul 5)

THEMA: Löschangriff mit 2 C-Rohren bzw. 1 B-Rohr

Grundausbildung (Modul 5)

ADJUSTIERUNG:

Einsatzsatzkleidung E1

VORBEREITEN:

Fahrzeuge:

KLF, LF, HLF, HLF 1, etc. (angepasst an die eigene Feuerwehr)

Geräte:

Tragkraftspritze, Schlauchmaterial (A, B und C), Schlauchträger, Halte- und Ventilleine, Saugkopf, Verteiler und Strahlrohre (C oder B), Schlauchbinder, Schlauchhalter

Sonstiges:

keine

NACHARBEITEN:

Ordnungsgemäße Aufbereitung des Fahrzeuges.

SICHERHEITSMASSNAHMEN:

Schutzkleidung E1, Visieranwendung für Angriffs- und Wassertrupp

ZEIT:

Keine Zeitvorgabe

HINWEISE:

Sicheres und richtiges Arbeiten hat oberstes Gebot!

Stationsbeschreibung:

1. Truppweise Zuteilung der Aufgaben durch Ziehen der Aufgabenkarten **1-2**, **3-4** und **5-6**. Die Auswahl der Positionen im Trupp erfolgt durch die Teilnehmer.
2. Gruppenkommandant, Maschinist und Melder sind durch zusätzliches Personal abzudecken.
3. Herstellen einer wirksamen Saugleitung mit 4 Saugschläuchen.
4. Herstellen einer Zubringleitung mit 4 B-Schläuchen.
5. Herstellen einer Angriffsleitung mit 2 C-Rohren (1x 3 C-Schläuche und 1x 2 C-Schläuche) oder 1 B-Rohr (2 B-Schläuche).

6. Bewertung durch die Ausbilder:

- a. **Richtiges Arbeiten der Trupps (ohne GK, ME und MA)**
- b. **Löschwasser an beiden Strahlrohren bzw. am Strahlrohr mit erforderlichem Druck.**


Notizen / Sonstiges:

Anpassung an die Branddienstleistungsprüfung des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark.

Aufstellung Angriffsbefehl:



Endaufstellung:

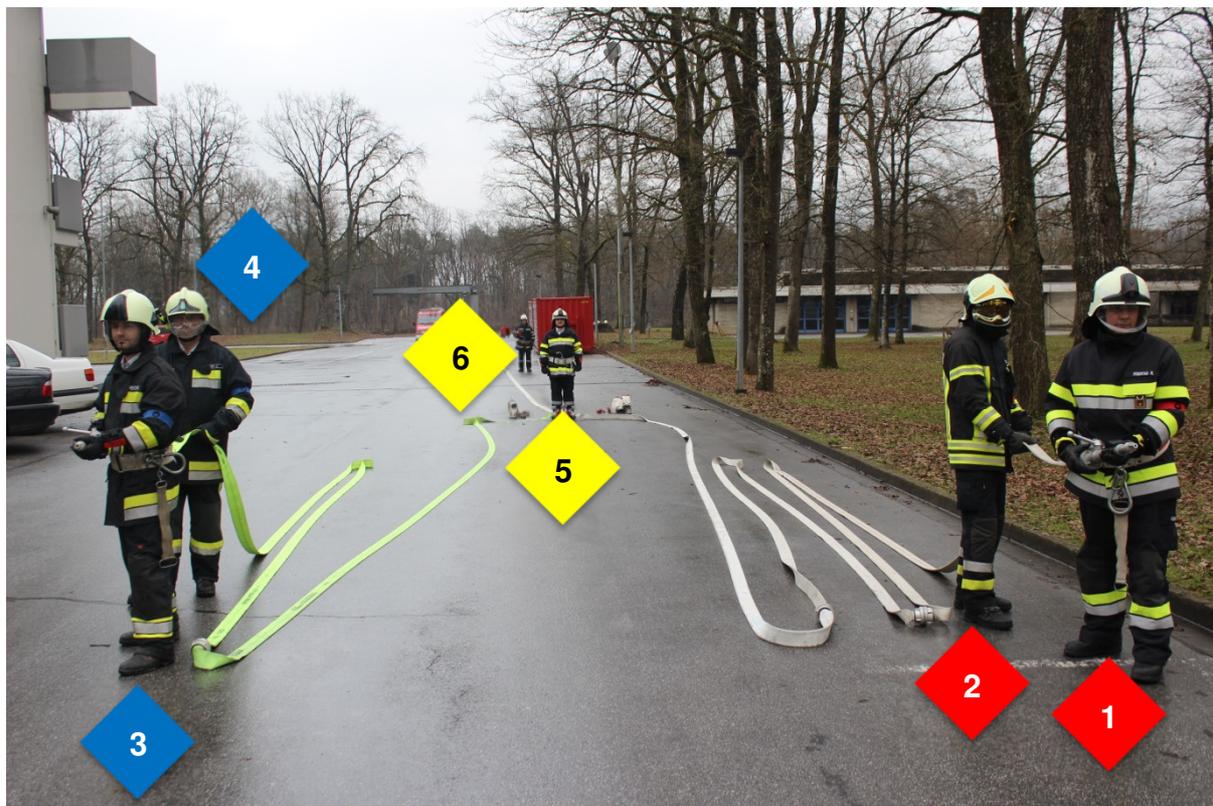

Variante: Angriffsleitung mit 2 C-Rohren





Variante: Angriffsleitung mit 1 B-Rohr

